「建築設備設計・施工上の運用指針 2025年版　正誤表」

令和７年８月15日現在

No.	章	頁	項	訂正箇所	誤	正
1	本書の使用に際して			上から９行目	法律の起点を令和７年６月30日	法律の起点を令和７年７月４日
2	1	12	1-3	表１－３－６の注意書きⅲ）	ⅲ）排水管又は排水管に附属する通気管にあっては、令第129条の２の４第１項第七号に規定する防火区画等を貫通する・・	ⅲ）給水管等の耐火二層管貫通部構造の床又は壁を貫通する・・
3	1	13	1-3	表１－３－７の第４項第一号イ床の被覆厚	・24.5以上 ・25以上	24.5以上 25以上
4	1	14	1-3	表１－３－７の第５項第二号イ床の被覆厚	・21.5以上 ・15以上	21.5以上 15以上
5	1	16	1-3	下から２行目	「１－19 排水用耐火二層管に・・	「１－５ 排水用耐火二層管に・・
6	4	115	4-16	表４－16上から２行目・右から２列目	（４）室	（４）居室
7	4	115	4-16	表４－16上から２行目・最右列	（５）室	（５）居室
8	7	235	7-2	表７－２－２の水平導体の概略図の説明	建物の屋上、側壁お及び架空に・・	建物の屋上、側壁及び架空に・・
9	7	249	7-2	表７－２－10の溶融亜鉛メッキ銅の形鋼の接地棒の直径	ｃ）	ｂ）
10	7	258	7-2	図７－14－１	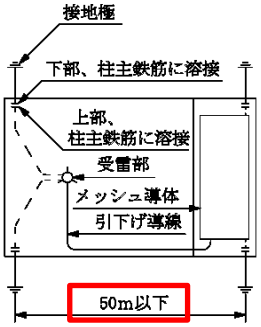	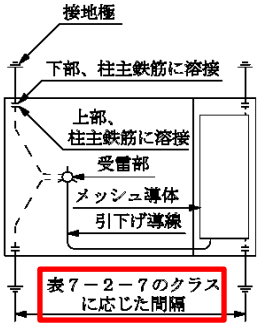
11	9	291	9-6	表９－６－１中、１耐火構造、防火設備等に係る性能規定の条文	令第108条の４第１項及び第４項	≪削除≫
12	9	291	9-6	表９－６－１中、13配管設備に係る性能規定の条文	（令第129条の２の４第項）	（令第129条の２の４第１項第三号）
13	9	291	9-6	表９－６－１中、15エレベーター、エスカレーターに係る性能規定の条文	（令第129条の４第１項第三号）、	令第129条の４第１項第三号、
14	11	322	11-３	16	雷保護―建築物等への物的損傷及び人命の危険Ｑ＆Ａ-JIS Z 9290-3：2019 対応-	雷保護―建築物等への物的損傷及び人命の危険Ｑ＆Ａ-JIS Z 9290-3：2019 対応-（令和７年中に刊行予定）